

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ПИРГОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Перепланировка помещений I этажа здания прокуратуры

Архангельской области по адресу: г. Архангельск,

пр. Новгородский, д. 15

ДОГОВОР 33/2014

ТОМ № 8

Автоматическая пожарная и охранная сигнализация

г. Архангельск
2014 г.

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало).	
2	Схема структурная.	
3	План расположены оборудования и прокладки трасс системы пожарной сигнализации.	


Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы.	
СП 41-105-2002	Проектирование и строительство тепловых сетей	
	бесканальной прокладки из стальных труб с индустри-	
	альной тепловой изоляцией из пенополиуретана в	
	полиэтиленовой полочке.	
	Прилагаемые документы.	
33.2014-ОПС.С	Спецификация оборудования.	1 лист

В.А.Пирогов

Подключение и монтаж оборудования охранно-пожарной сигнализации производить согласно НПБ 88-2001, РД 78.145-93 и паспортов оборудования. Расположение оборудования и кабельные трассы показаны на листах ОПС-3 и уточняются по месту при монтаже.

копировал:

формат: А3

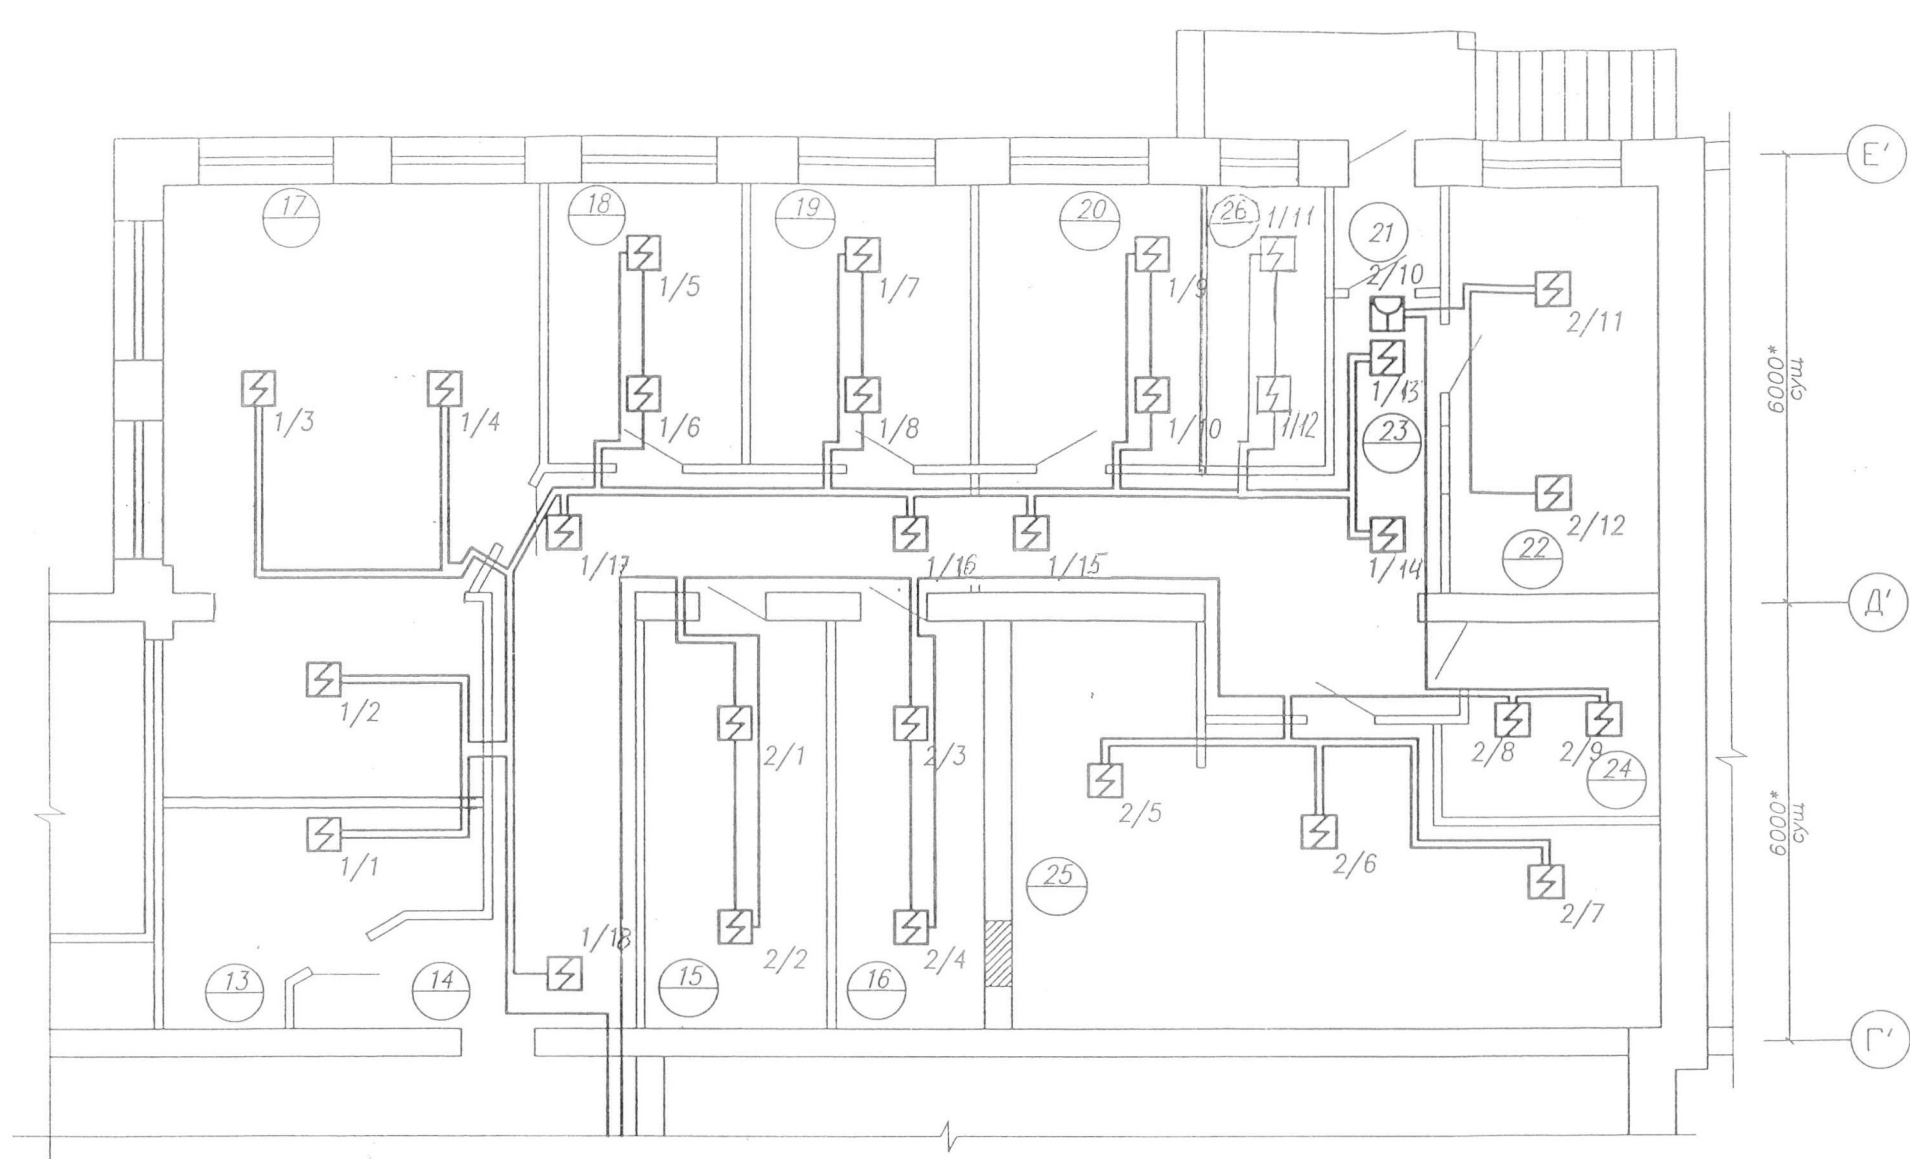

Экспликация помещений (1 этаж)			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	
13	Архив	7,5	
14	Коридор	16,2	
14-1	Коридор	8,6	
15	Ксерокопия	13,8	
16	Архив	11,4	
17	Операционный зал	45,4	
18	Кабинет	7,4	
19	Кабинет	11,6	
20	Кабинет	10,5	
21	Тамбур	1,7	
22	Кабинет	14,9	
23	Коридор	19,7	
24	Архив	7,6	
25	Архив	35,5	
26	Кабинет	6,6	
		218,4	
Извещатель дымовой		A/B A-номер шлейфа A-номер извещателя	29
Извещатель ручной		A/B A-номер шлейфа A-номер извещателя	1

Пожарные извещатели установить согласно СП 5.13130.2009 и требованиям технической документации на изделия. Извещатели ИП 212 установить на потолке при соблюдении следующих условий:

Пожарные — максимальное расстояние от извещателя до стены помещения — 4,5 м;

— максимальное расстояние между извещателями — 9 м;

Размещение точечных дымовых извещателей произвести с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м.

Дымовые извещатели устанавливать от электрических светильников на расстоянии не менее 1 м.

Извещатели пожарные ручные ИПР-513 установить на высоте 1,5 м от пола.

Места установки уточнить при монтаже в зависимости от наличия светильников, воздуховодов и другого инженерного оборудования.

В случае невозможности установки извещателя в каком-либо помещении соответственно планам допускается его иное размещение в пределах этого помещения непротиворечащее СП 5.13130.2009.

Кабели прокладывать в кабель-каналах открыто по стенам и потолкам. При прокладке через конструкции здания имеющие установленную огнестойкость отверстия должны иметь уплотнения, обеспечивающие ту же огнестойкость, что и соответствующие элементы конструкции здания.

Соединения и ответвления элементов проводок должны производиться в коробках или внутри корпусов способом пайки или с помощью винтов (не допускается применение винтовых соединений в местах с повышенной влажностью). В местах присоединения жил следует предусматривать запас провод провода, обеспечивающий возможность повторного присоединения. В местах присоединений и ответвлений проводники не должны испытывать механических усилий. Места соединений и ответвлений должны быть доступны для осмотра и ремонта.


Инв. № подл. Измен. № 1

33/2014-ОПС			
Перепланировка помещений 1-го этажа здания Прокуратуры Архангельской области по адресу: г.Архангельск, пр.Новгородский, д.45			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Итого
ИП	Пирогов	3	14
Исполн.	Бутаков	09.14	
План расположения оборудования и прокладки трасс системы пожарной сигнализации.		ИП Пирогов В.А.	
И.к. контроль	Шеловская	09.14	

[illegible]

Инв. № подл. Подпись и дата

Экземпляр №

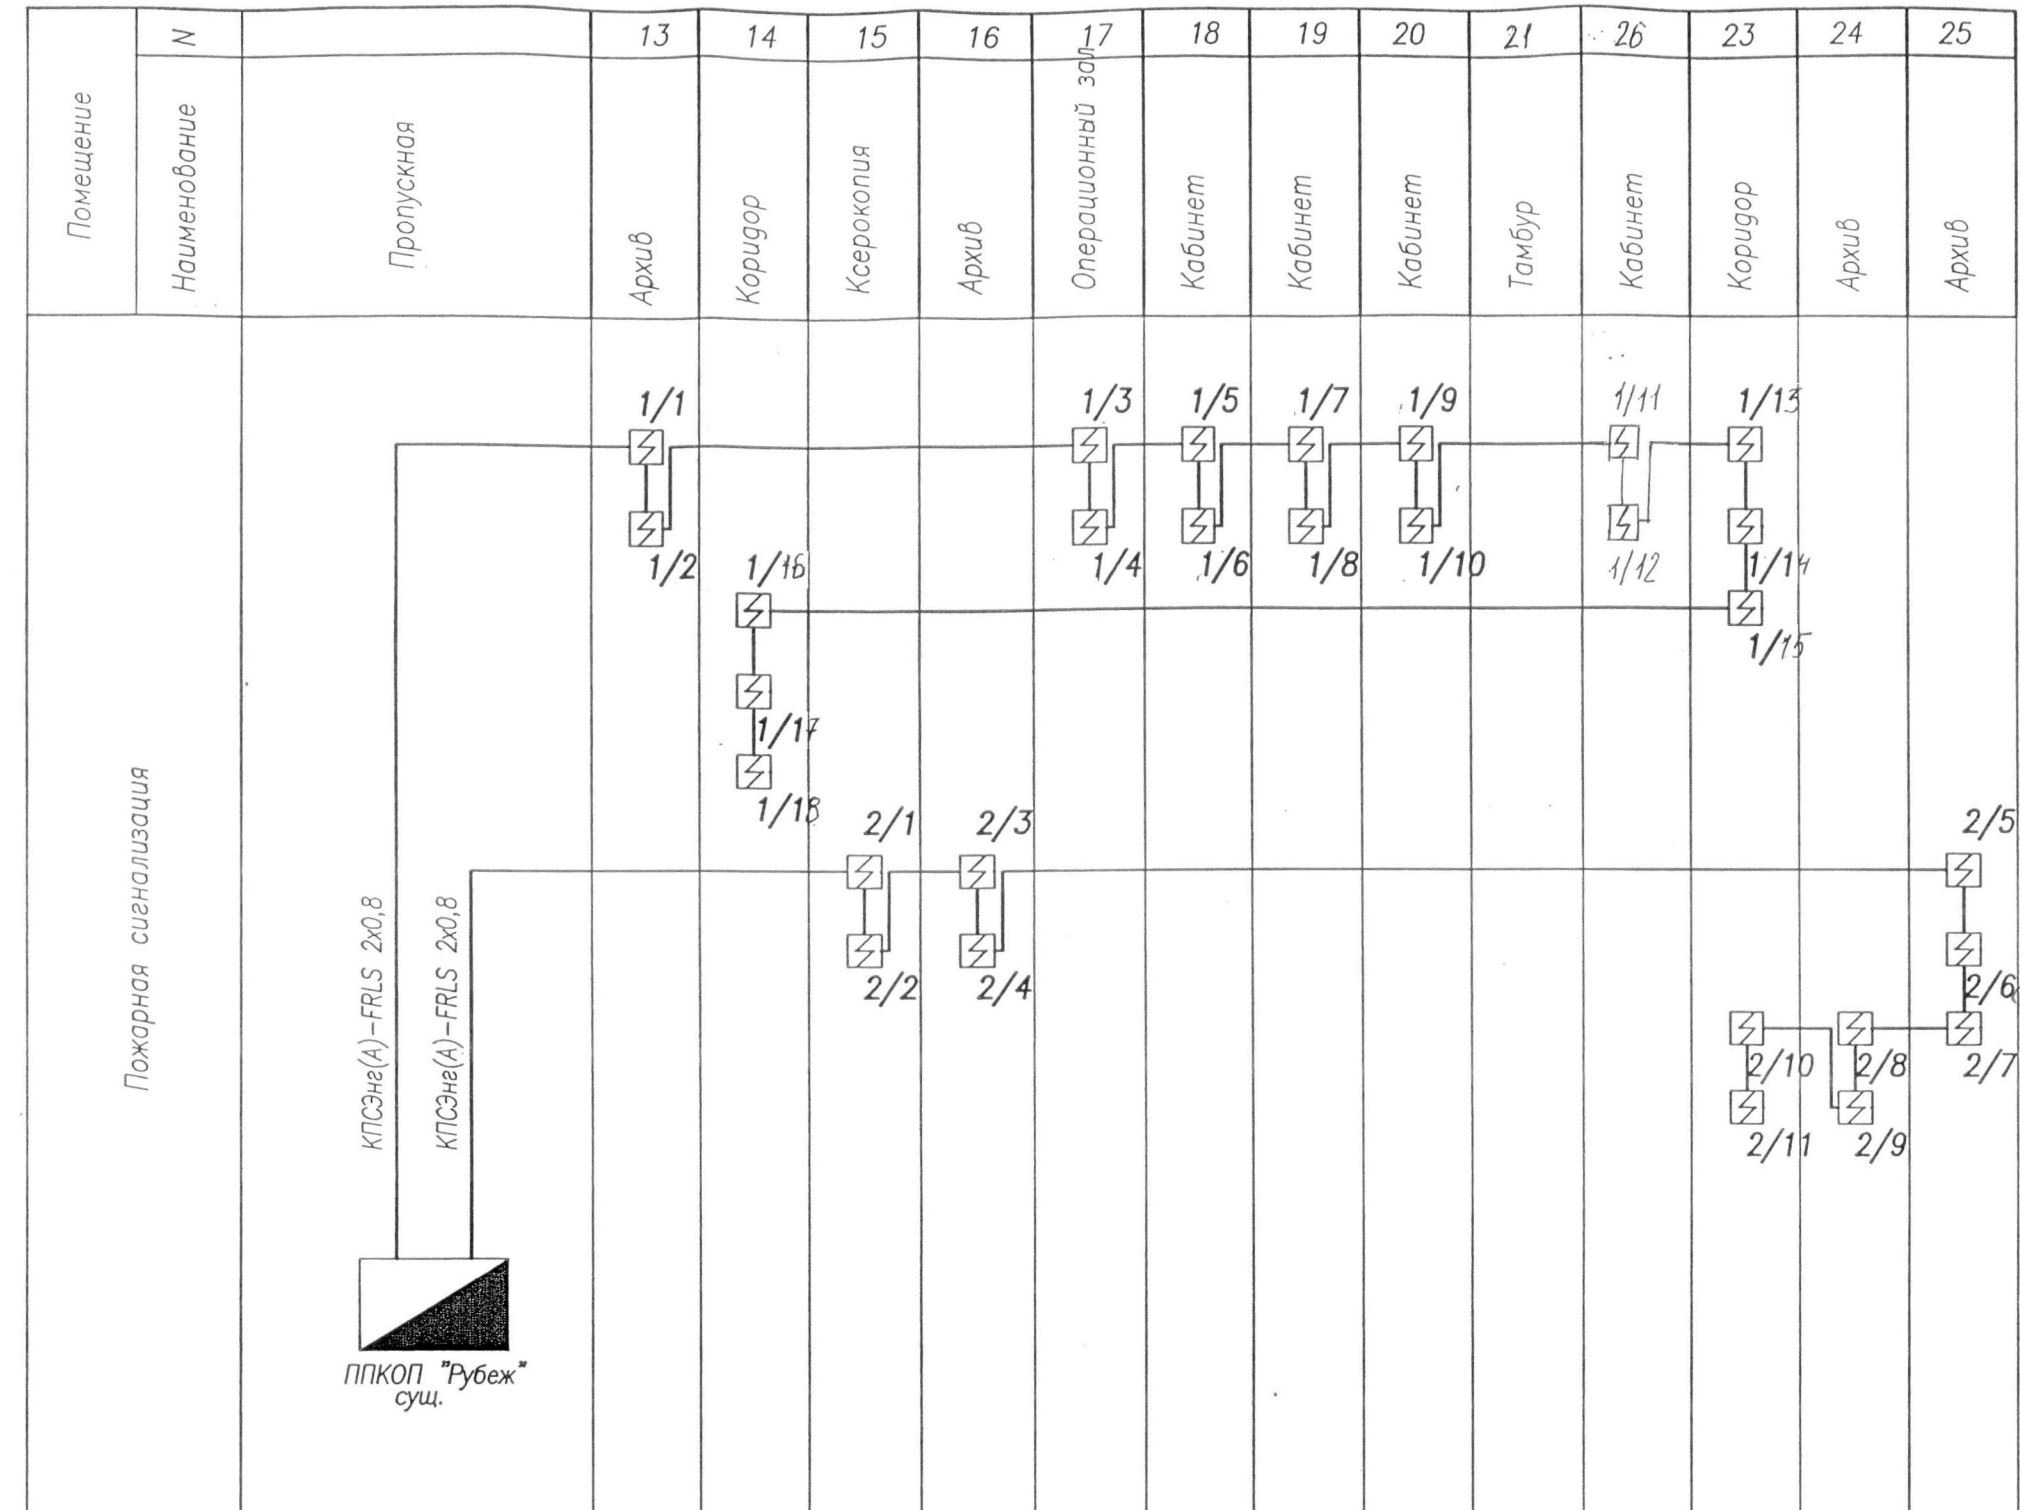

33/2014-ОПС					
Перепланировка помещений 1-го этажа здания Прокуратуры Архангельской области по адресу: г.Архангельск, пр.Новгородский, д.45					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Н док.	Подпись	Дата
ГИП		Пирогов			09.14
Исполн.		Бутаков			09.14
План электроосвещения.			ИП Пирогов В.А		
Н.контроль	Шелашский				09.14